# 關東地區主要港灣周邊的輻射監測結果

茨城縣網站（港灣放射線資訊）
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class07/housya.html

千葉縣網站（港灣放射線資訊）
http://www.pref.chiba.lg.jp/kouwan/houshasen/h23sokuteikekka.html

東京都網站（港灣放射線資訊）
http://tokyoport-measurement.jp/

川崎市網站（港灣放射線資訊）
http://www.city.kawasaki.jp/e-news/info3895/index.html

橫濱市網站（港灣放射線資訊）
http://www.city.yokohama.lg.jp.cache.yimg.jp/kowan/news/shinchaku/2011shinchaku/rad110614.html

國際主要港灣
國際基地港灣
重要港灣
國際機場

・東京電力的網站上按照
1 nGy/h≒1 nSv/h進行換算
・1nSv/h＝0.001μSv/h

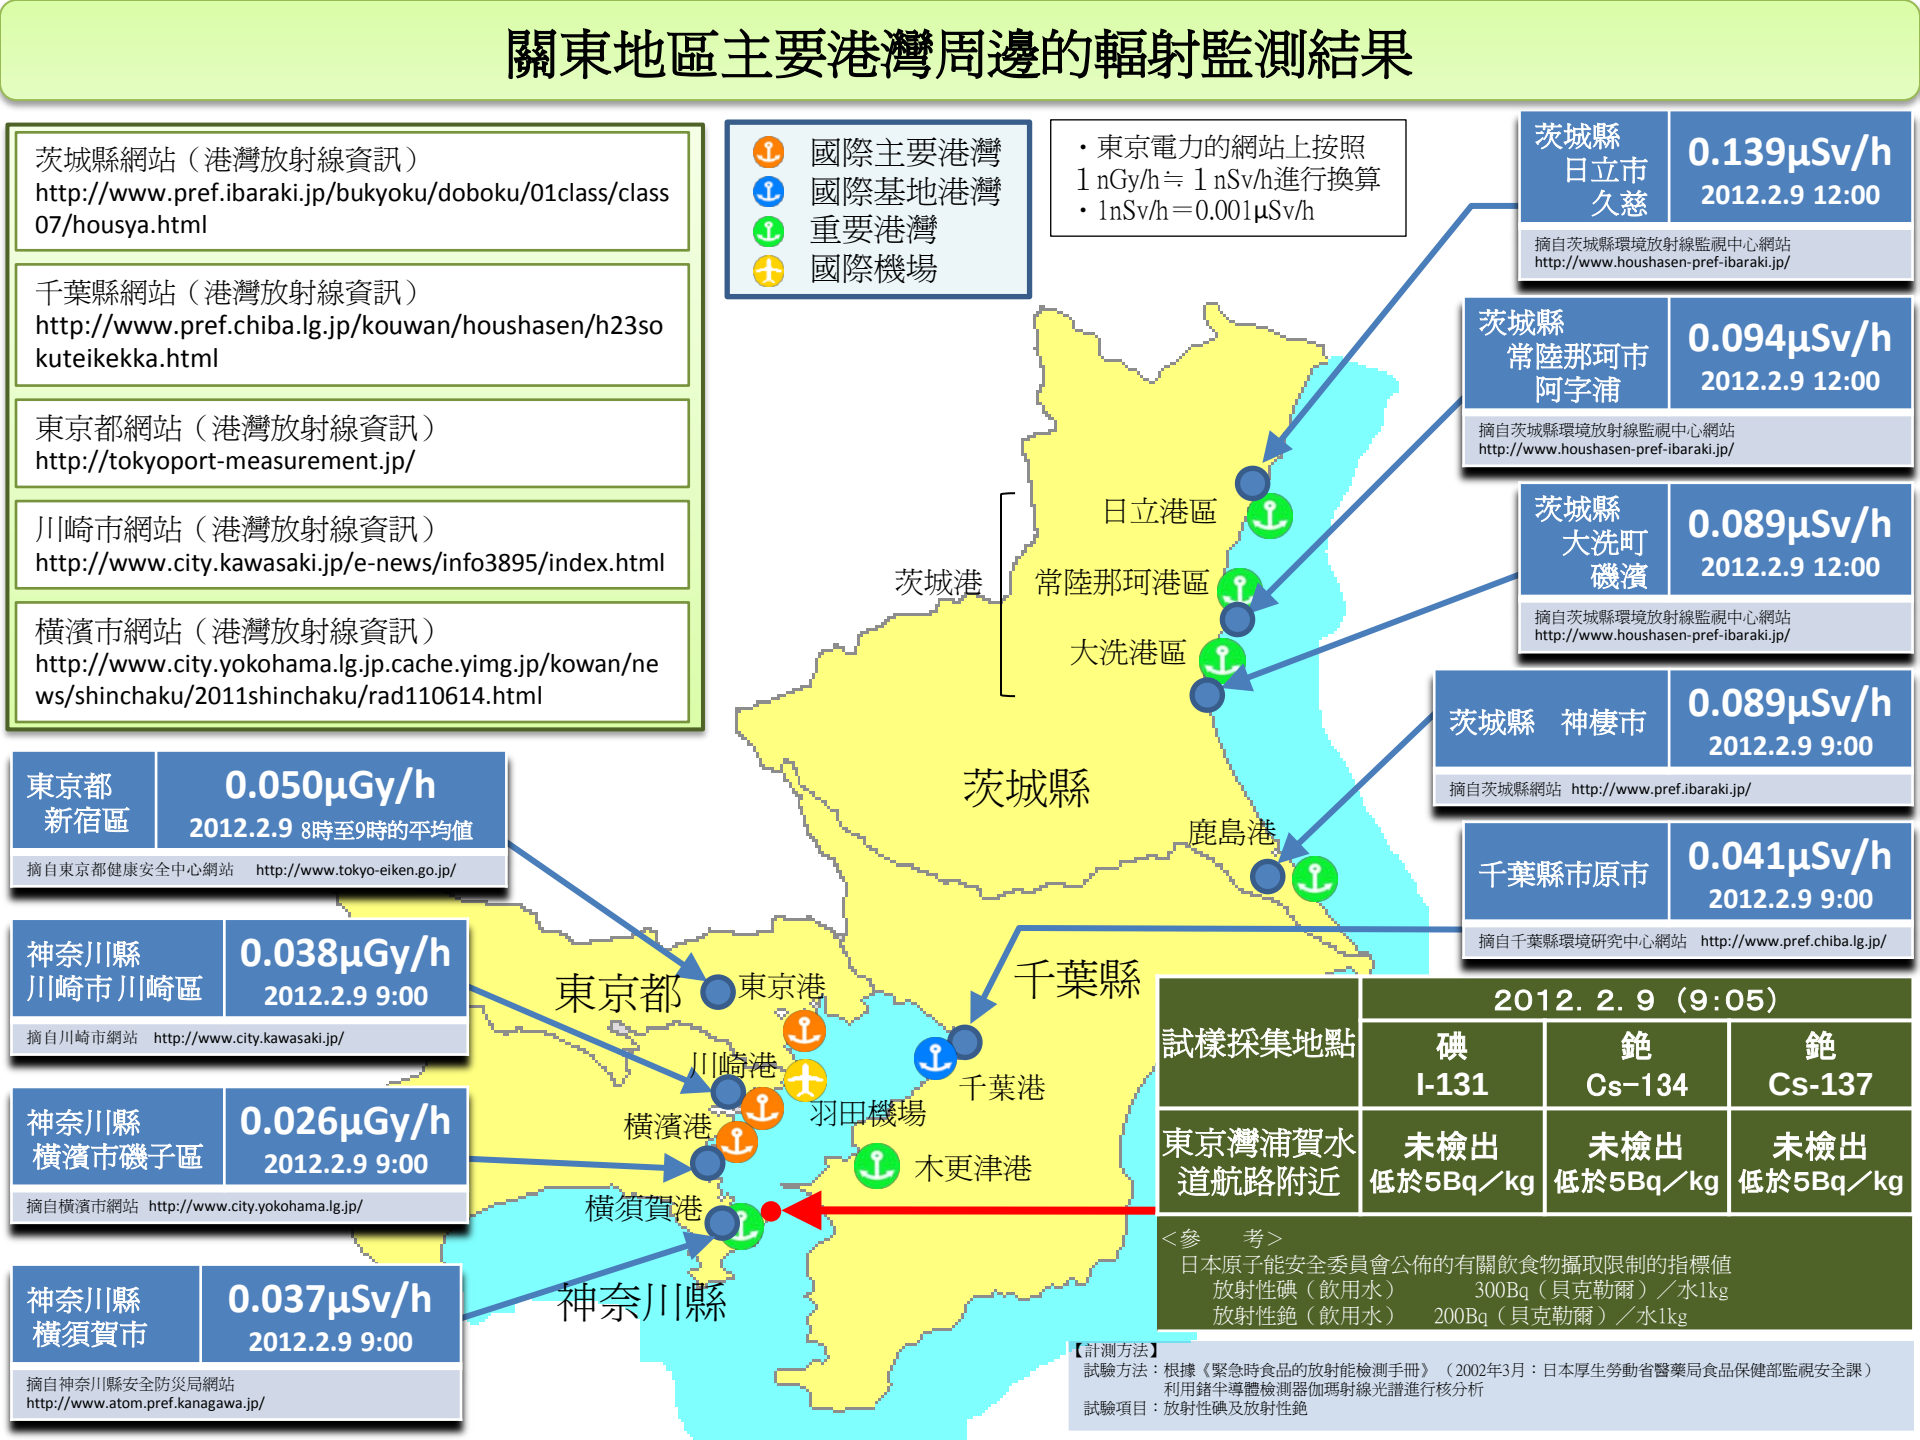


茨城縣 日立市 久慈
0.139μSv/h
2012.2.9 12:00
摘自茨城縣環境放射線監視中心網站 http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/

茨城縣 常陸那珂市 阿字浦
0.094μSv/h
2012.2.9 12:00
摘自茨城縣環境放射線監視中心網站 http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/

茨城縣 大洗町 磯濱
0.089μSv/h
2012.2.9 12:00
摘自茨城縣環境放射線監視中心網站 http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/

茨城縣 神棲市
0.089μSv/h
2012.2.9 9:00
摘自茨城縣網站 http://www.pref.ibaraki.jp/

千葉縣市原市
0.041μSv/h
2012.2.9 9:00
摘自千葉縣環境研究中心網站 http://www.pref.chiba.lg.jp/

東京都 新宿區
0.050μGy/h
2012.2.9 8時至9時的平均值
摘自東京都健康安全中心網站 http://www.tokyo-eiken.go.jp/

神奈川縣 川崎市 川崎區
0.038μGy/h
2012.2.9 9:00
摘自川崎市網站 http://www.city.kawasaki.jp/

神奈川縣 橫濱市磯子區
0.026μGy/h
2012.2.9 9:00
摘自橫濱市網站 http://www.city.yokohama.lg.jp/

神奈川縣 橫須賀市
0.037μSv/h
2012.2.9 9:00
摘自神奈川縣安全防災局網站 http://www.atom.pref.kanagawa.jp/

| 試樣採集地點 | 2012. 2. 9（9:05） | | |
|---|---|---|---|
| | 碘 I-131 | 銫 Cs-134 | 銫 Cs-137 |
| 東京灣浦賀水道航路附近 | 未檢出 低於5Bq／kg | 未檢出 低於5Bq／kg | 未檢出 低於5Bq／kg |

<參　考>
日本原子能安全委員會公佈的有關飲食物攝取限制的指標值
放射性碘（飲用水）　300Bq（貝克勒爾）／水1kg
放射性銫（飲用水）　200Bq（貝克勒爾）／水1kg

【計測方法】
試驗方法：根據《緊急時食品的放射能檢測手冊》（2002年3月：日本厚生勞動省醫藥局食品保健部監視安全課）
利用鍺半導體檢測器伽瑪射線光譜進行核分析
試驗項目：放射性碘及放射性銫